

# Gallyazási értesítő

**Tisztelt Fogyasztók!**

Ez úton szeretnénk tájékoztatni, hogy a villamos hálózatok gallyazására élet és vagyonvédelemi okokból van szükség, mint az EON Áramhálózati Zrt, mint a fogyasztók érdekében.

A fent nevezett az alábbi törvények és rendeletek alapján végezzük:

- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, valamint
- A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet alapján

Kollégáim a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § (2) alapján végezhetik el az Önök ingatlanján a munkálatokat, a törvény a következőket írja elő:

- 124. § (2) A hálózati engedélyes a vezetékjog vagy a jogerős üzemeltetési engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

A vezetékjogot a jogerős hatósági határozat hozza létre, a földhivatali bejegyzés elmaradása a vezetékjoghoz fűződő joghatást nem érinti.



Cégünk rendelkezik az ISO 9001 és az MSZ 28001 szabvány szerint működő MEBIR rendszerrel, valamint figyelemmel kísérik az ISO 14000 rendelkezéseit is

**MSZ EN ISO 9001: 2009**  
**MSZ 28001: 2008**

Köszönjük szíves megértésüket



Elérhetőségeink:


Email: [info@bakonyifa.com](mailto:info@bakonyifa.com)

Levél cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.


Az áramvezető és az ág helyzete szerint

## Gallyazás speciális munkavédelmi követelményei

Az áramvezető és a munkát végző ill. eszközének helyzete szerint

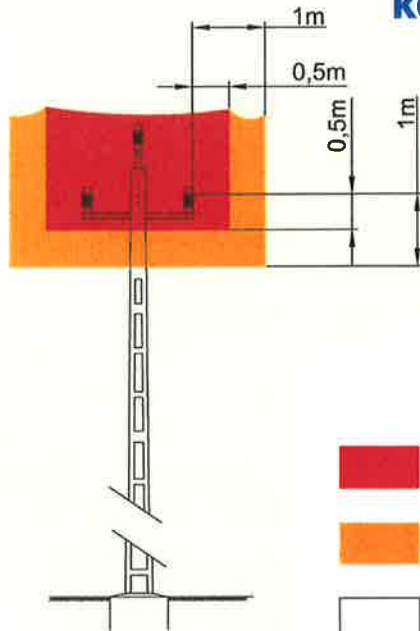

**22kV**

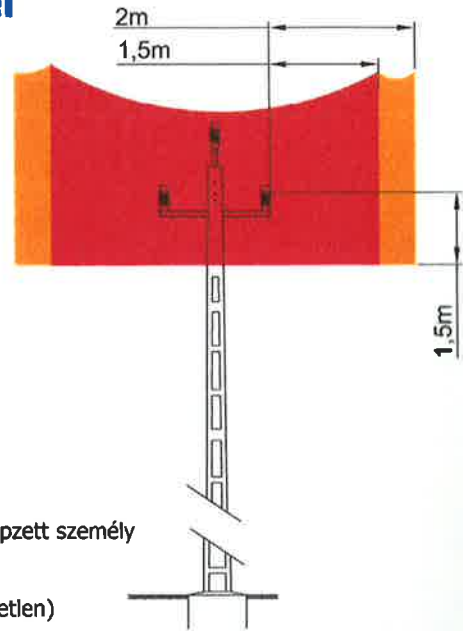


- Feszültségmentesítés szükséges
- IV. cs. villamos szakképzett személy irányítása szükséges
- I. csop. (vill. szakképzetlen) végezheti

Szabadvezetékek biztonsági övezetének tisztántartása MK8-02-v03 6.2 alapján - 2012.04.23 - v1.0



Az áramvezető és az ág helyzete szerint

## Gallyazás speciális munkavédelmi követelményei

Az áramvezető és a munkát végző ill. eszközének helyzete szerint

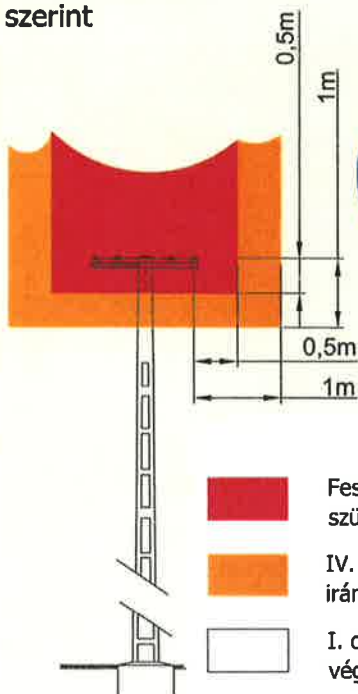

**0,4kV**

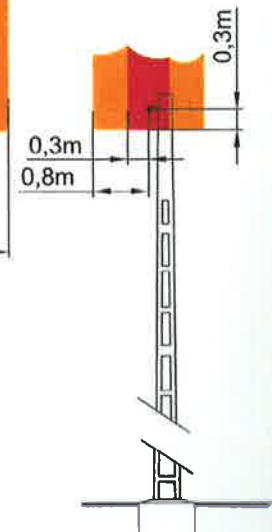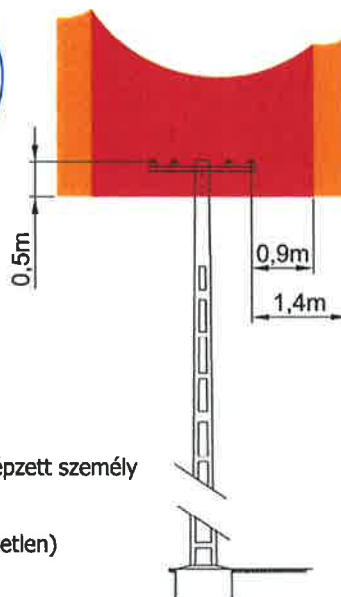

- Feszültségmentesítés szükséges
- IV. cs. villamos szakképzett személy irányítása szükséges
- I. csop. (vill. szakképzetlen) végezheti

Szabadvezetékek biztonsági övezetének tisztántartása MK8-02-v03 6.2 alapján - 2012.04.23 - v1.1

Elérhetőségeink:

Email: [info@bakonyifa.com](mailto:info@bakonyifa.com)

Levél cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.

